




立面示意图

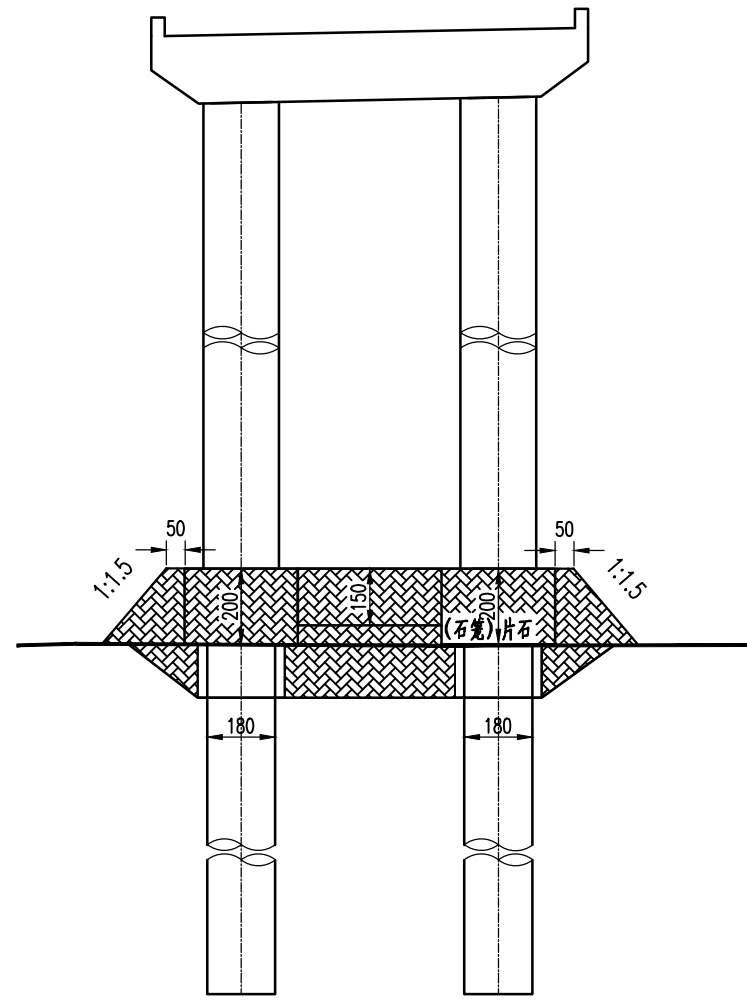

平面示意图

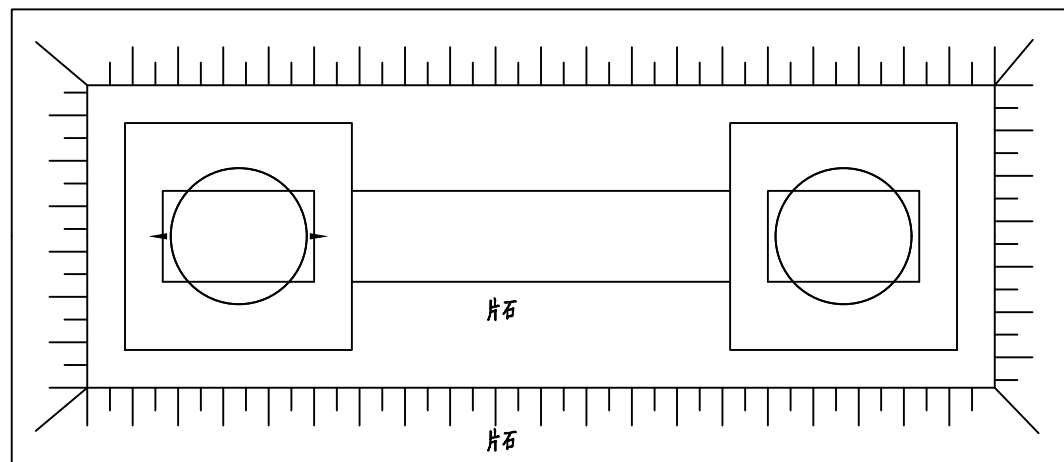


钢丝网大样图

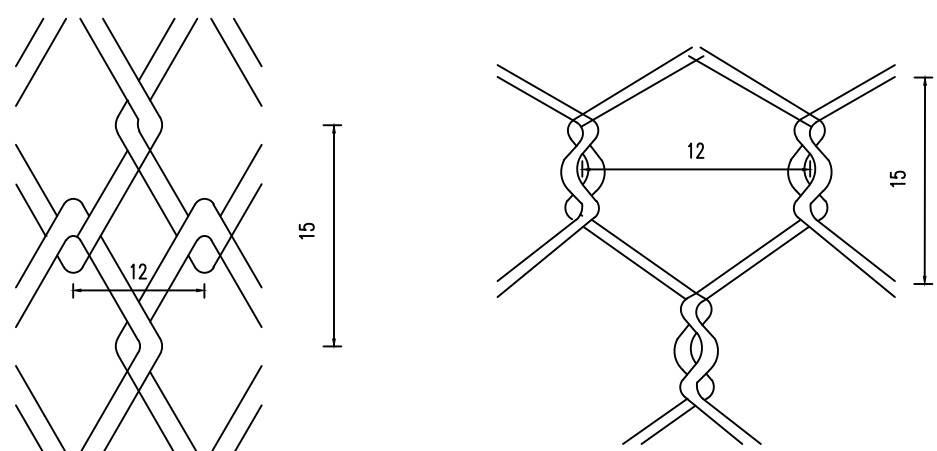


注

- 1.本图尺寸以厘米为单位。
- 2.混凝土外包深度要求在冲刷线以下。本图所列桩基外包高度应根据现场实际情况逐一核查，确保维修效果。  
现场情况如与图中所列不符，应根据实际情况作适当调整，及时与设计单位联系，协商解决。
- 3.待桩基修复工作完成后，为减缓桩基冲刷作用，采用抛填片石回填，外覆石笼码实。  
回填范围详见示意图，片石层底面边线由顶面边线按1:1的坡率计算。
- 4.本图为桥墩桩基冲刷防护一般构造图。


立面示意图

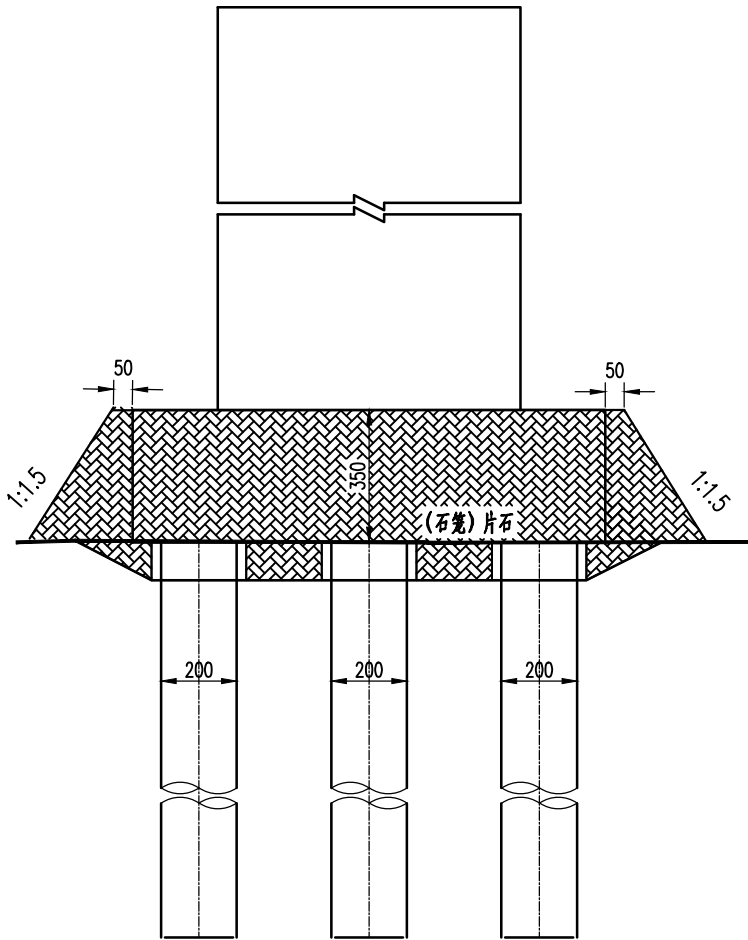

平面示意图

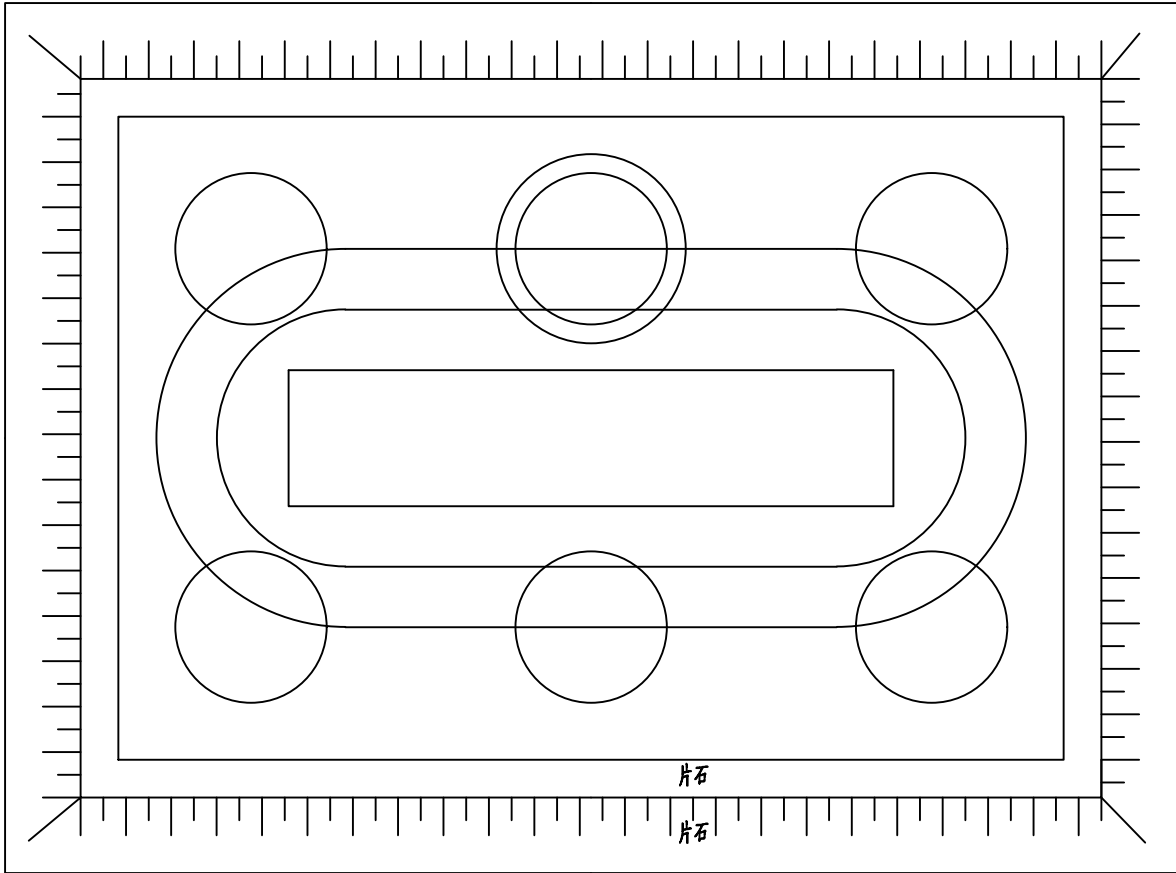

钢丝网大样图

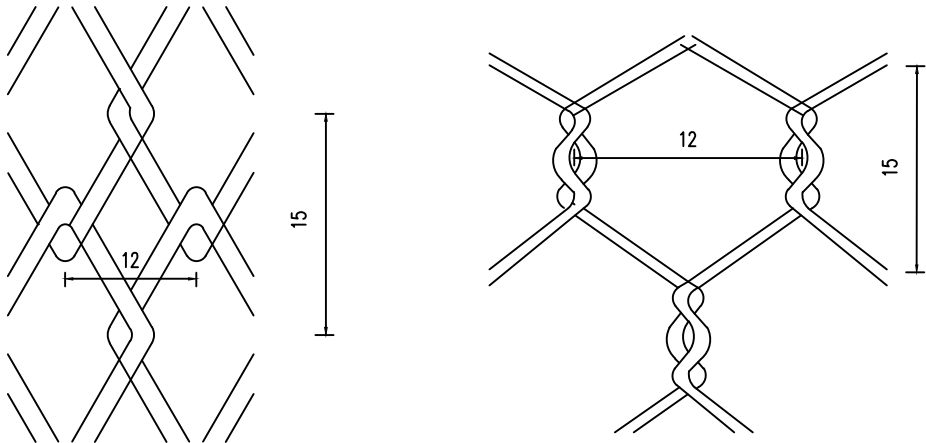

注

- 1.本图尺寸以厘米为单位。
- 2.混凝土外包深度要求在冲刷线以下。本图所列桩基外包高度应根据现场实际情况逐一核查，确保维修效果。现场情况如与图中所列不符，应根据实际情况作适当调整，及时与设计单位联系，协商解决。
- 3.待桩基修复工作完成后，为减缓桩基冲刷作用，采用抛填片石回填，外覆石笼码实。。回填范围详见示意图，片石层底面边线由顶面边线按1:1的坡率计算。
- 4.本图为桥墩桩基冲刷防护一般构造图。

